

東通原子力発電所の現在の状況について

1. 運転状況

- 平成 2 3 年 2 月 6 日より第 4 回定期事業者検査を実施中

2. 電気出力（令和 6 年 4 月～令和 6 年 6 月）

- 発電実績なし

3. その他


(1) 東通原子力発電所 1 号機における新規制基準適合性審査の状況について


【全体として】

- 平成 2 6 年 6 月申請以降，継続的なヒアリングや審査会合において当社の申請内容を説明しています。
- これまでに，発電所敷地内および敷地周辺の断層の活動性に係る当社の考え方や説明内容については，概ね妥当な検討がなされているとの評価を頂き，基準地震動，基準津波について審査が行われました。

【基準地震動の審査】

- 「基準地震動 S s の策定」について，令和 6 年 3 月 8 日の審査会合において，概ね妥当な検討がなされているとの評価を頂いており，今後，「年超過確率の参照」について説明を行う予定です。


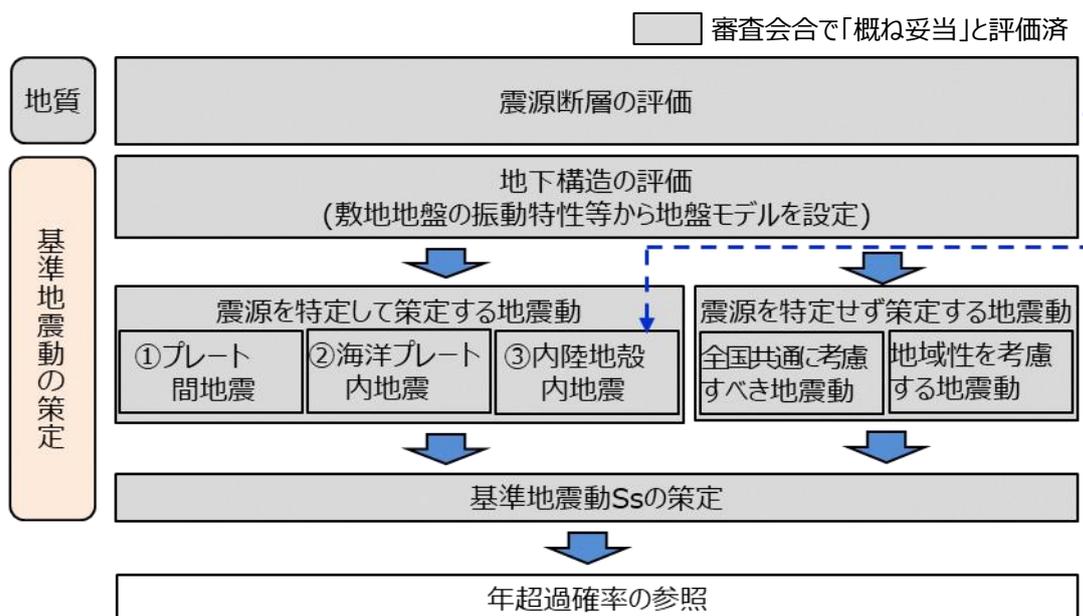


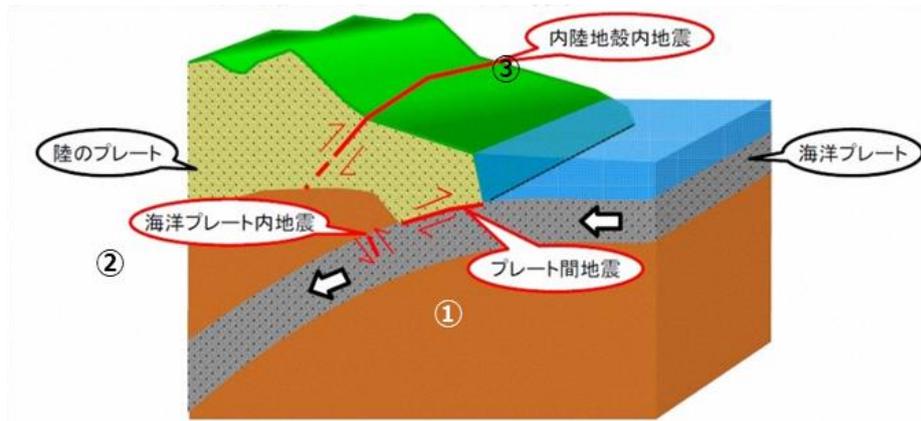

地震発生様式の模式図

【基準津波の審査】

- 「年超過確率の参照」および「砂移動」について、令和6年7月19日の審査会合において、概ね妥当な検討がなされているとの評価を頂いており、これにより、基準津波の審査について一通り終了いたしました。

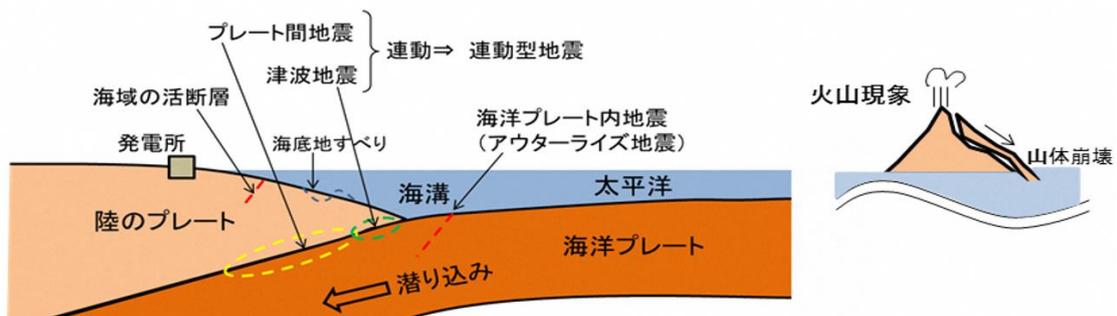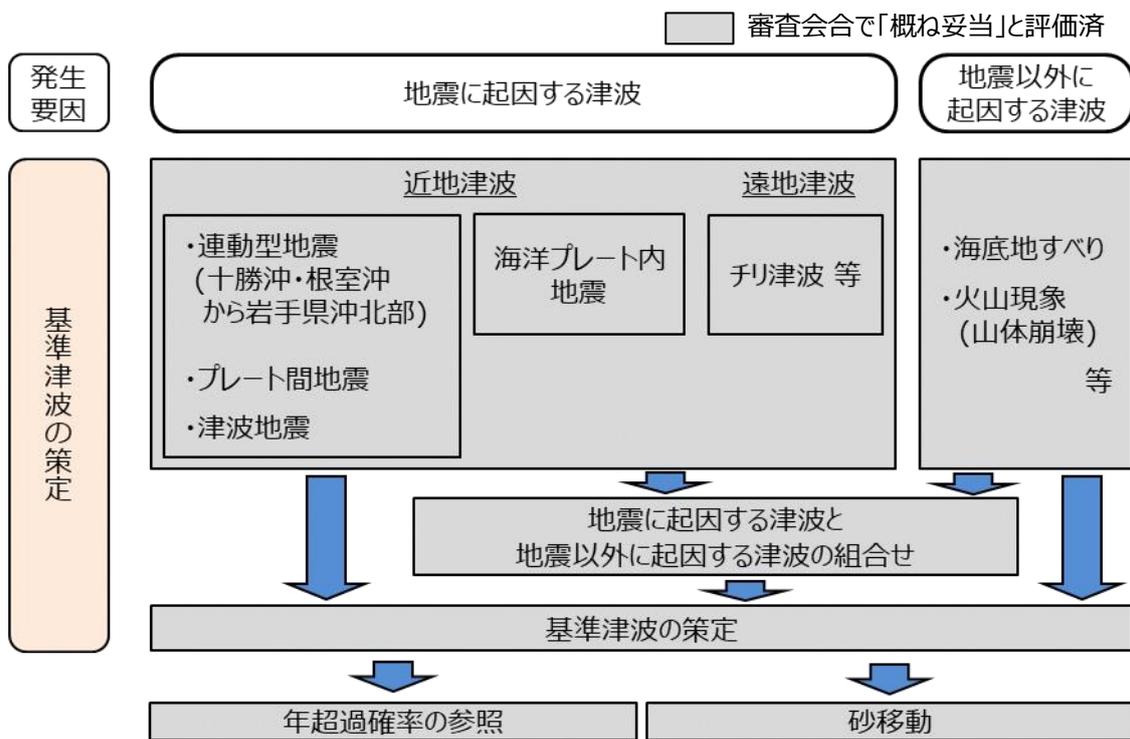

【今後について】

- 今後は、自然ハザード（地震，火山）に係る残りの審査に対応すると共に、「プラント審査」準備を進めてまいります。

詳細については、当社ホームページから確認することができます。

(<http://www.tohoku-epco.co.jp>)

以上