


(原子力規制庁 緊急時の甲状腺被ばく線量モニタリングに関する検討チーム会合資料を参照)

○ I L 認定後から測定までの流れ

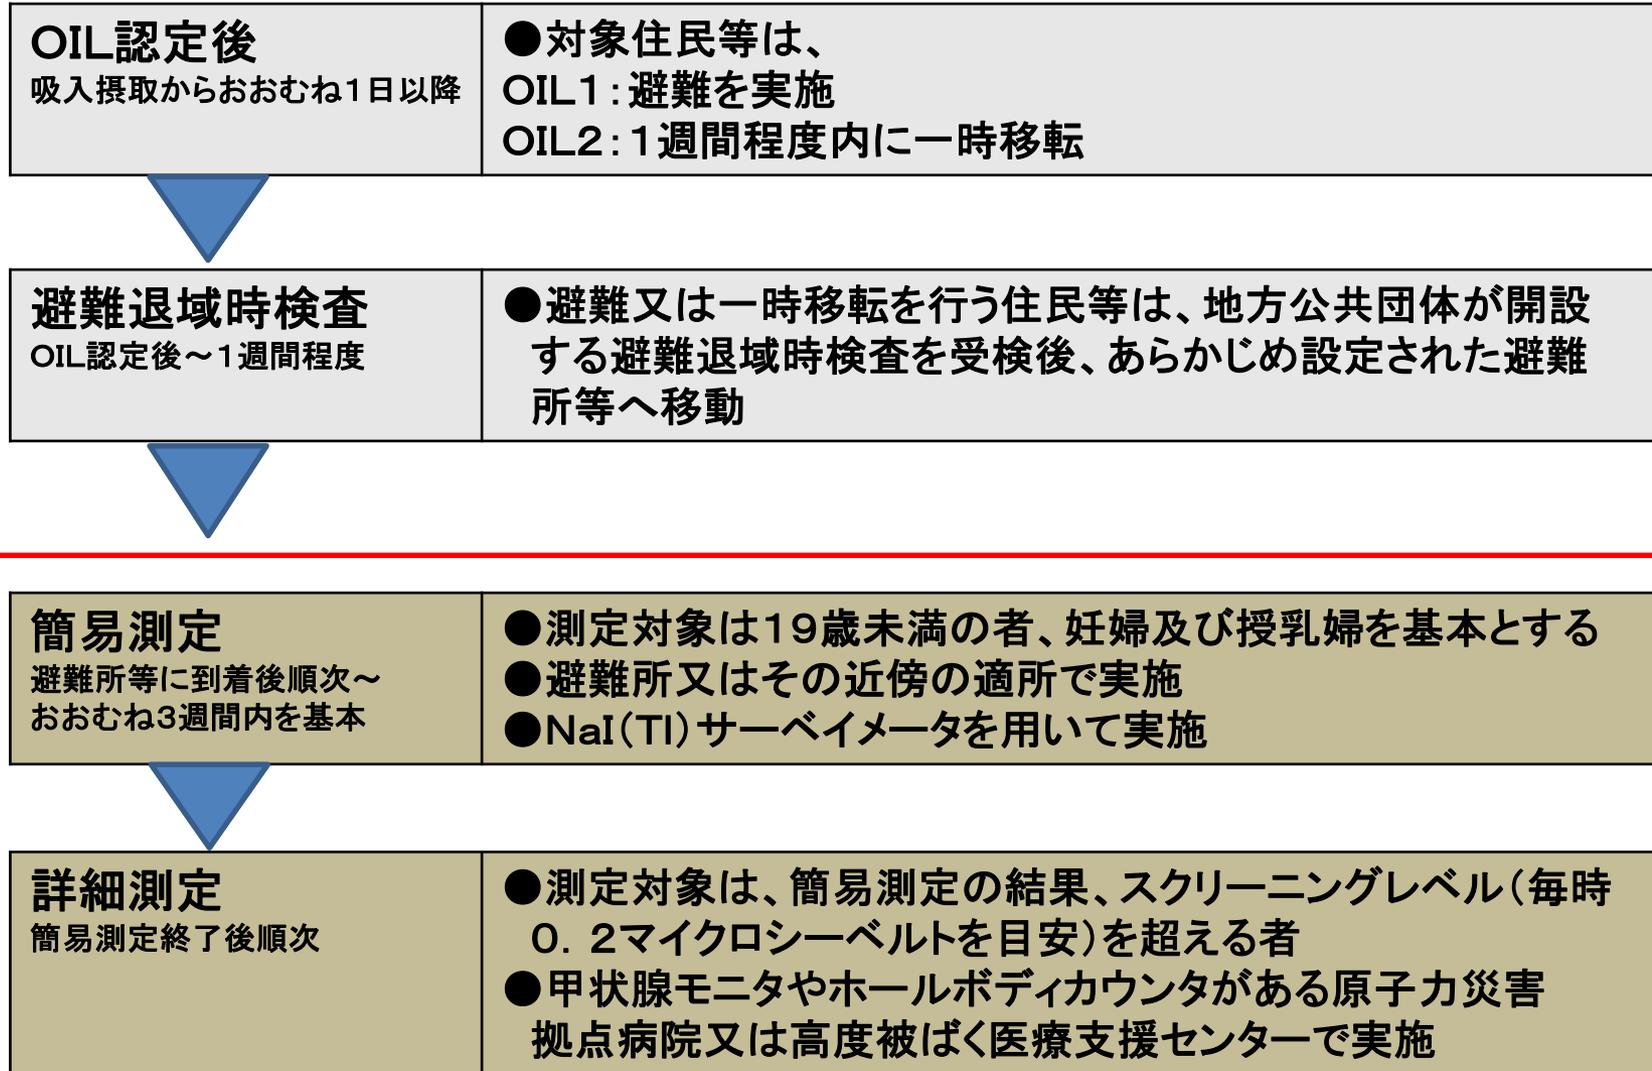

甲状腺被ばく線量モニタリング

甲状腺被ばく線量モニタリングについて

(原子力規制庁 緊急時の甲状腺被ばく線量モニタリングに関する検討チーム会合資料を参照)

簡易測定及び詳細測定の実施の流れ (イメージ)

	OIL認定	おおむね 1週間	おおむね 2週間	おおむね 3週間	おおむね 4週間	おおむね 4週間以降
簡易測定		おおむね3週間内を基本 ●対象者: 19歳未満の者、妊婦及び授乳婦を基本 ●実施場所: 避難所又はその近傍の適所 ●機器: NaI(Tl)サーベイメータ				
詳細測定		おおむね4週間内を基本 ●対象者: 簡易測定の結果、スクリーニングレベル(毎時0.2マイクロシーベルトを目安)を超える者 ●実施場所: 原子力災害拠点病院又は高度被ばく医療支援センター ●機器: 甲状腺モニタ				●対象者: 同左 ●実施場所: 原子力災害拠点病院又は高度被ばく医療支援センター ●機器: ホールボディカウンタ(甲状腺モニタでの測定が困難となるため)